مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط: BLOCK11 رقم الشارع : PED-03

استلام الطبقة : TOP SUB-GRADE من محطة رقم :0+100 الى محطة رقم :0+214.60

اعمال اخرى :

مهندس الموقع :........................ التاريخ: 10/9/2024 0:00

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف :..........

مرئيات المراقبة :
☑ جاهز
☐ غير جاهز
ملاحظات :..

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطه : .... الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري

☑ متطابق
☐ غير متطابق
ملاحظات :.. التوقيع: التاريخ: / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ: / /

نتيجة تدقيق المواد:
تصنيف المواد ☐ مرفق ☐ غير مرفق قيمه البركتور: الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ : / /

ملاحظات
إرفاق نتائج الاختبارات

تعليمات المهندس الاستشاري :
☑ موافق ☐ غير موافق
التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم- إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية			الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقرير إستلام طبقة ردم

PED-B11-03	رقم الشارع :-		
214.6	طول الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
10.00	عرض الشارع :-	BLOCK11	رقم المخطط :-
		BOUTTOM OF SUPGRADE	رقم الطبقة :-
	WIDHT-R 5.000		
	WIDHT-L 5.000	TOP SGL	0.100
			0.100

PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L	R			CL width from L	CL width from R
				-5.000	-3.400	-2.400	0.000	2.400	3.400	5.000		
SLOPE				2.00%	-2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.00%	2.00%		
7	0+100.00	528786.114	2370144.772	51.517	51.485	51.505	51.505	51.505	51.485	51.517	5.000	5.000
10	0+112.50	528797.640	2370139.935	51.417	51.385	51.405	51.405	51.405	51.385	51.417	5.000	5.000
11	0+125.00	528809.167	2370135.099	51.323	51.291	51.311	51.311	51.311	51.291	51.323	5.000	5.000
12	0+137.50	528820.693	2370130.262	51.235	51.203	51.223	51.223	51.223	51.203	51.235	5.000	5.000
13	0+150.00	528832.219	2370125.425	51.152	51.120	51.140	51.140	51.140	51.120	51.152	5.000	5.000
14	0+162.50	528843.746	2370120.589	51.072	51.040	51.060	51.060	51.060	51.040	51.072	5.000	5.000
15	0+175.00	528855.272	2370115.752	50.992	50.960	50.980	50.980	50.980	50.960	50.992	5.000	5.000
16	0+187.50	528866.798	2370110.916	50.912	50.880	50.900	50.900	50.900	50.880	50.912	5.000	5.000
17	0+200.00	528878.325	2370106.079	50.832	50.800	50.820	50.820	50.820	50.800	50.832	5.000	5.000
18	0+212.50	528889.851	2370101.243	50.753	50.721	50.741	50.741	50.741	50.721	50.753	5.000	5.000
19	0+214.60	528891.373	2370100.604	50.742	50.710	50.730	50.730	50.730	50.710	50.742	5.000	5.000

الإستشاري
مكتب رمك للاستشارات الهندسية
الإسم :-
التوقيع :-
التاريخ :-



المقاول
شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :-
التوقيع :-
التاريخ :-

Proficiency Laboratory for building materials
Geotechnical studies -Testing Labs for Soil, Concrete, Asphalt & Construction Materials

شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء
فحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الانشائية

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.49
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	10/09/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Final Layer of Sub Grade
Location	Block 11 Gardens Area No. 3 STA 0+100 to STA 0+214

FIELD TEST RESULTS

TEST NO.	LOCATION	wet denisty kg/m3	dry denisty kg/m3	water content %	compaction %	percent req. %
1	0+120	2.347	2.182	7.6	99.6	
2	0+135	2.306	2.147	7.4	98.0	
3	0+150	2.341	2.178	7.5	99.4	
4	0+195	2.350	2.184	7.6	99.7	

M.D.D = 2.191 kg/m3
O.M.C = 7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.


The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Cheked by



Approved by



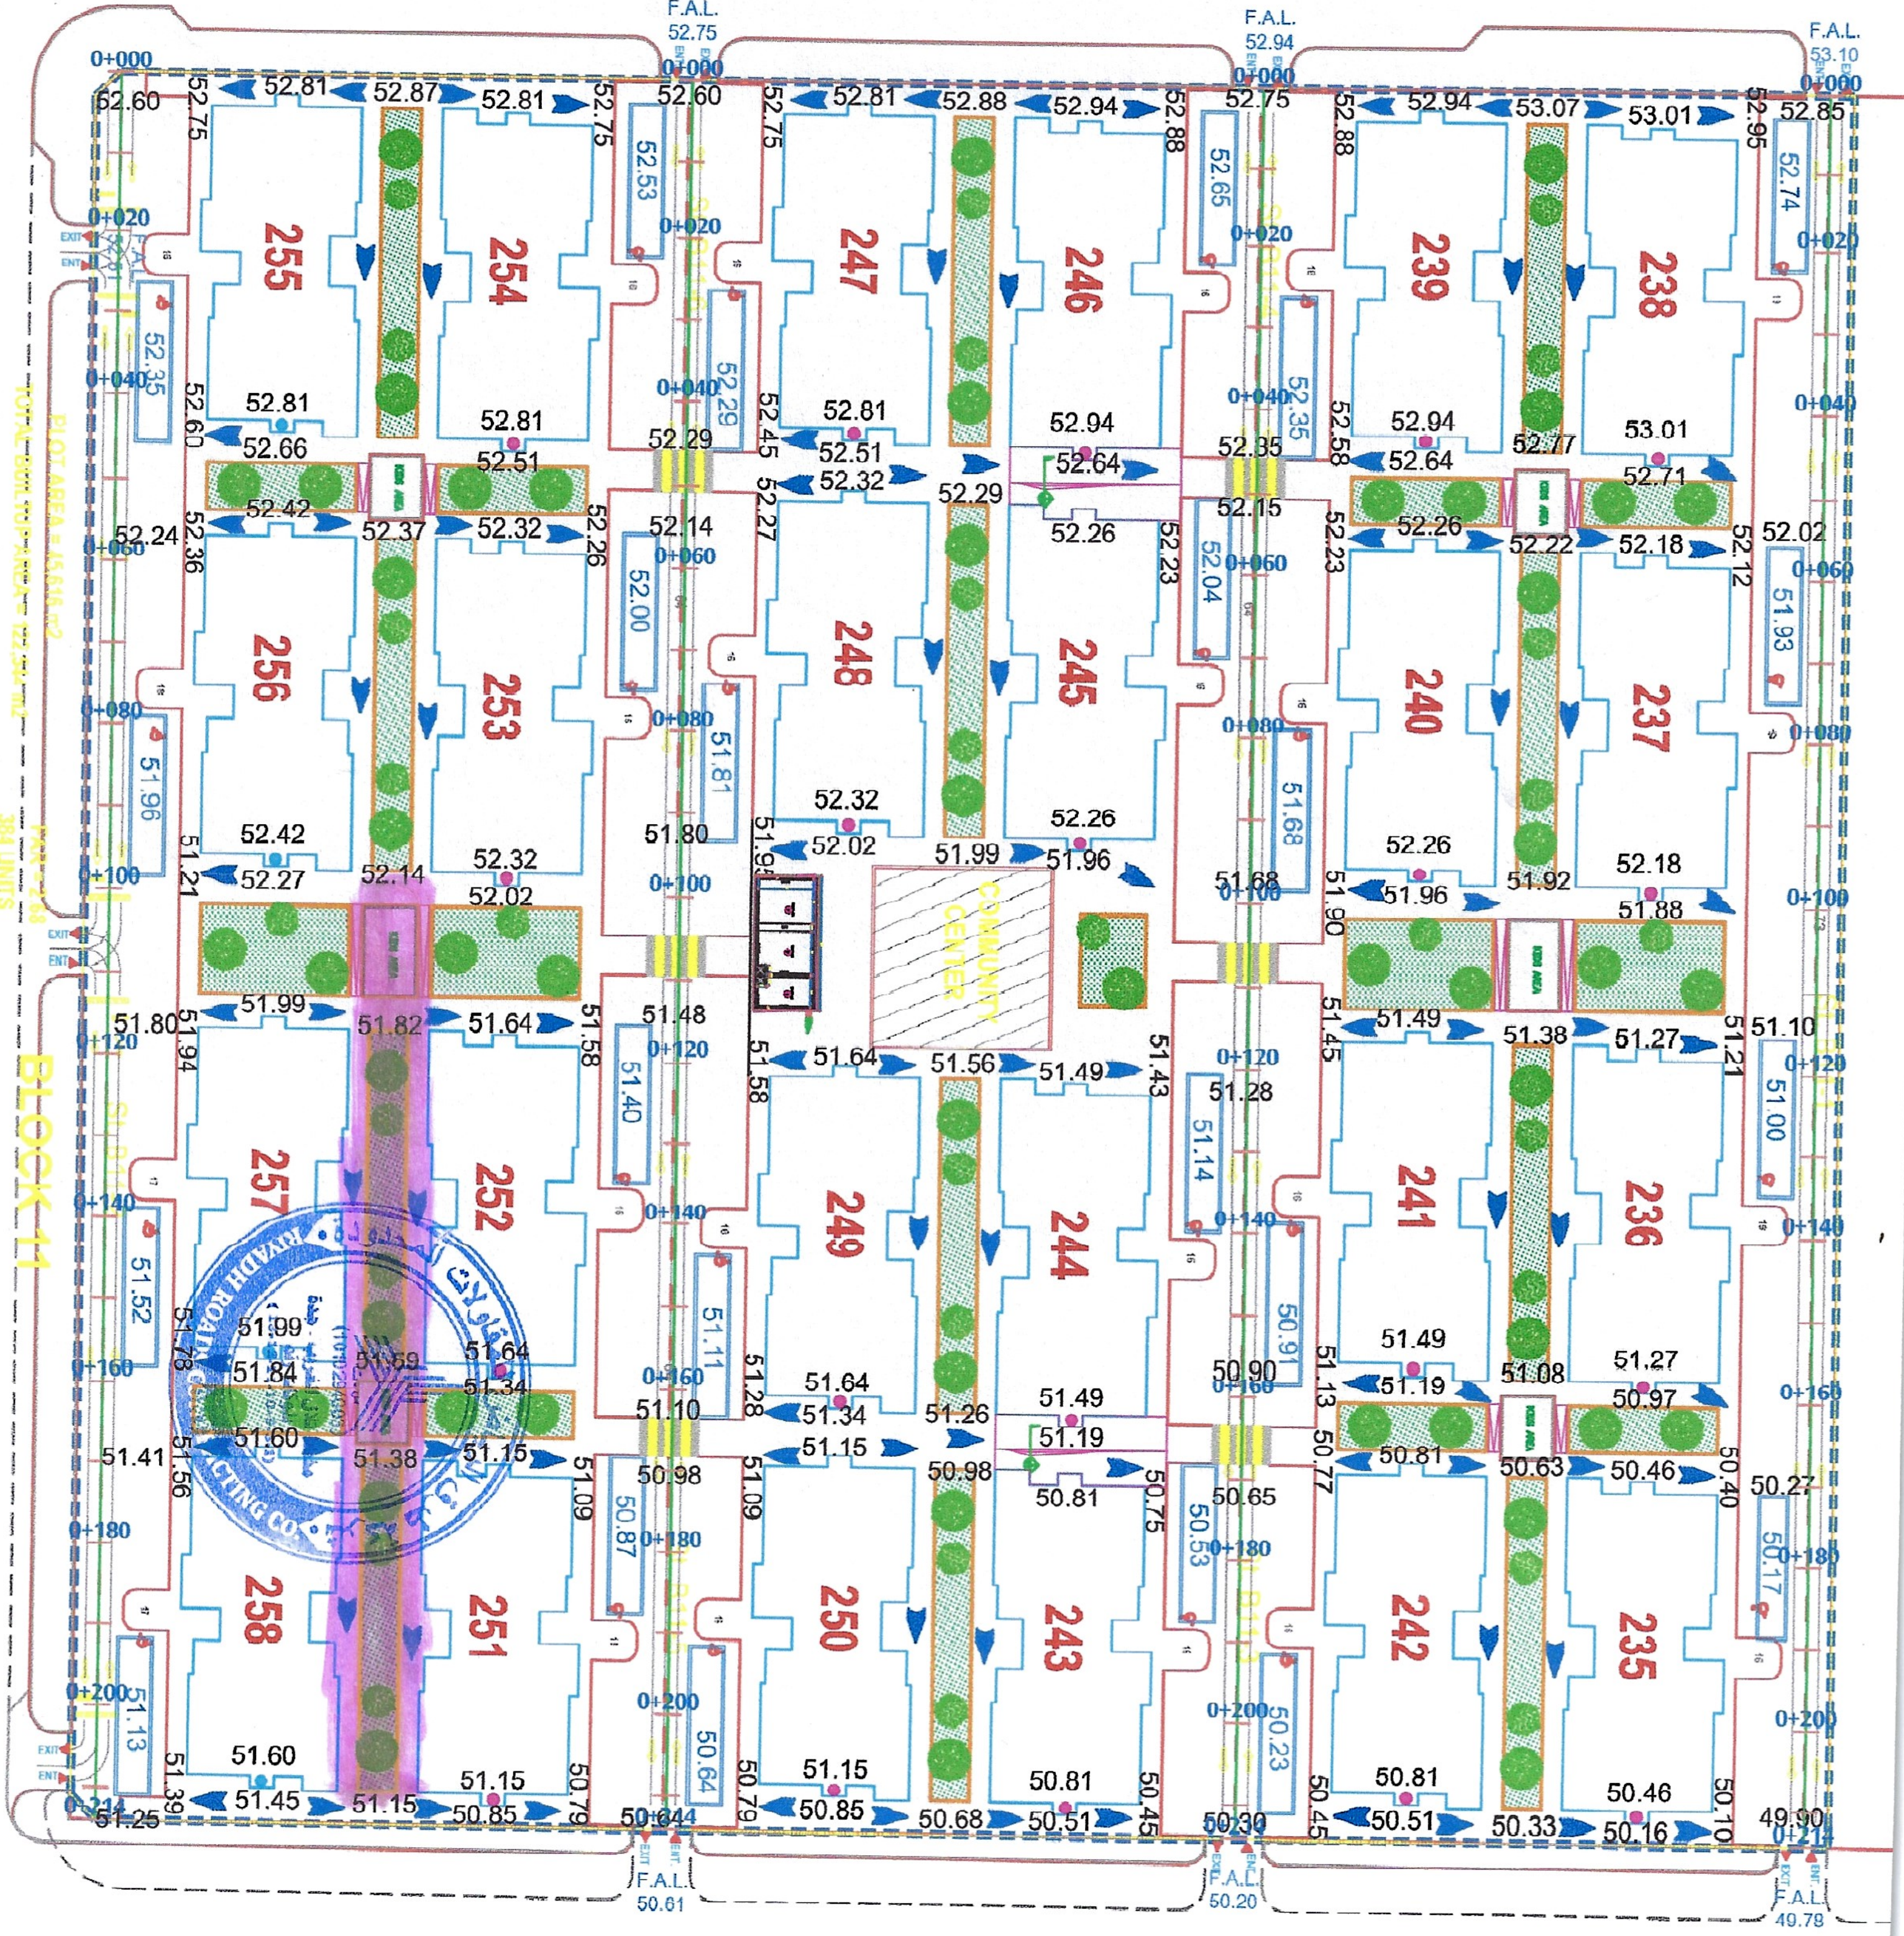

F.A.L.
52.75
F.A.L.
52.94
F.A.L.
53.10
255
254
247
246
239
238
256
253
248
245
240
237
COMMUNITY CENTER
257
252
249
244
241
236
258
251
250
243
242
235
BLOCK 11
RIYADH ROAD
F.A.L.
50.61
F.A.L.
50.20
F.A.L.
49.78